
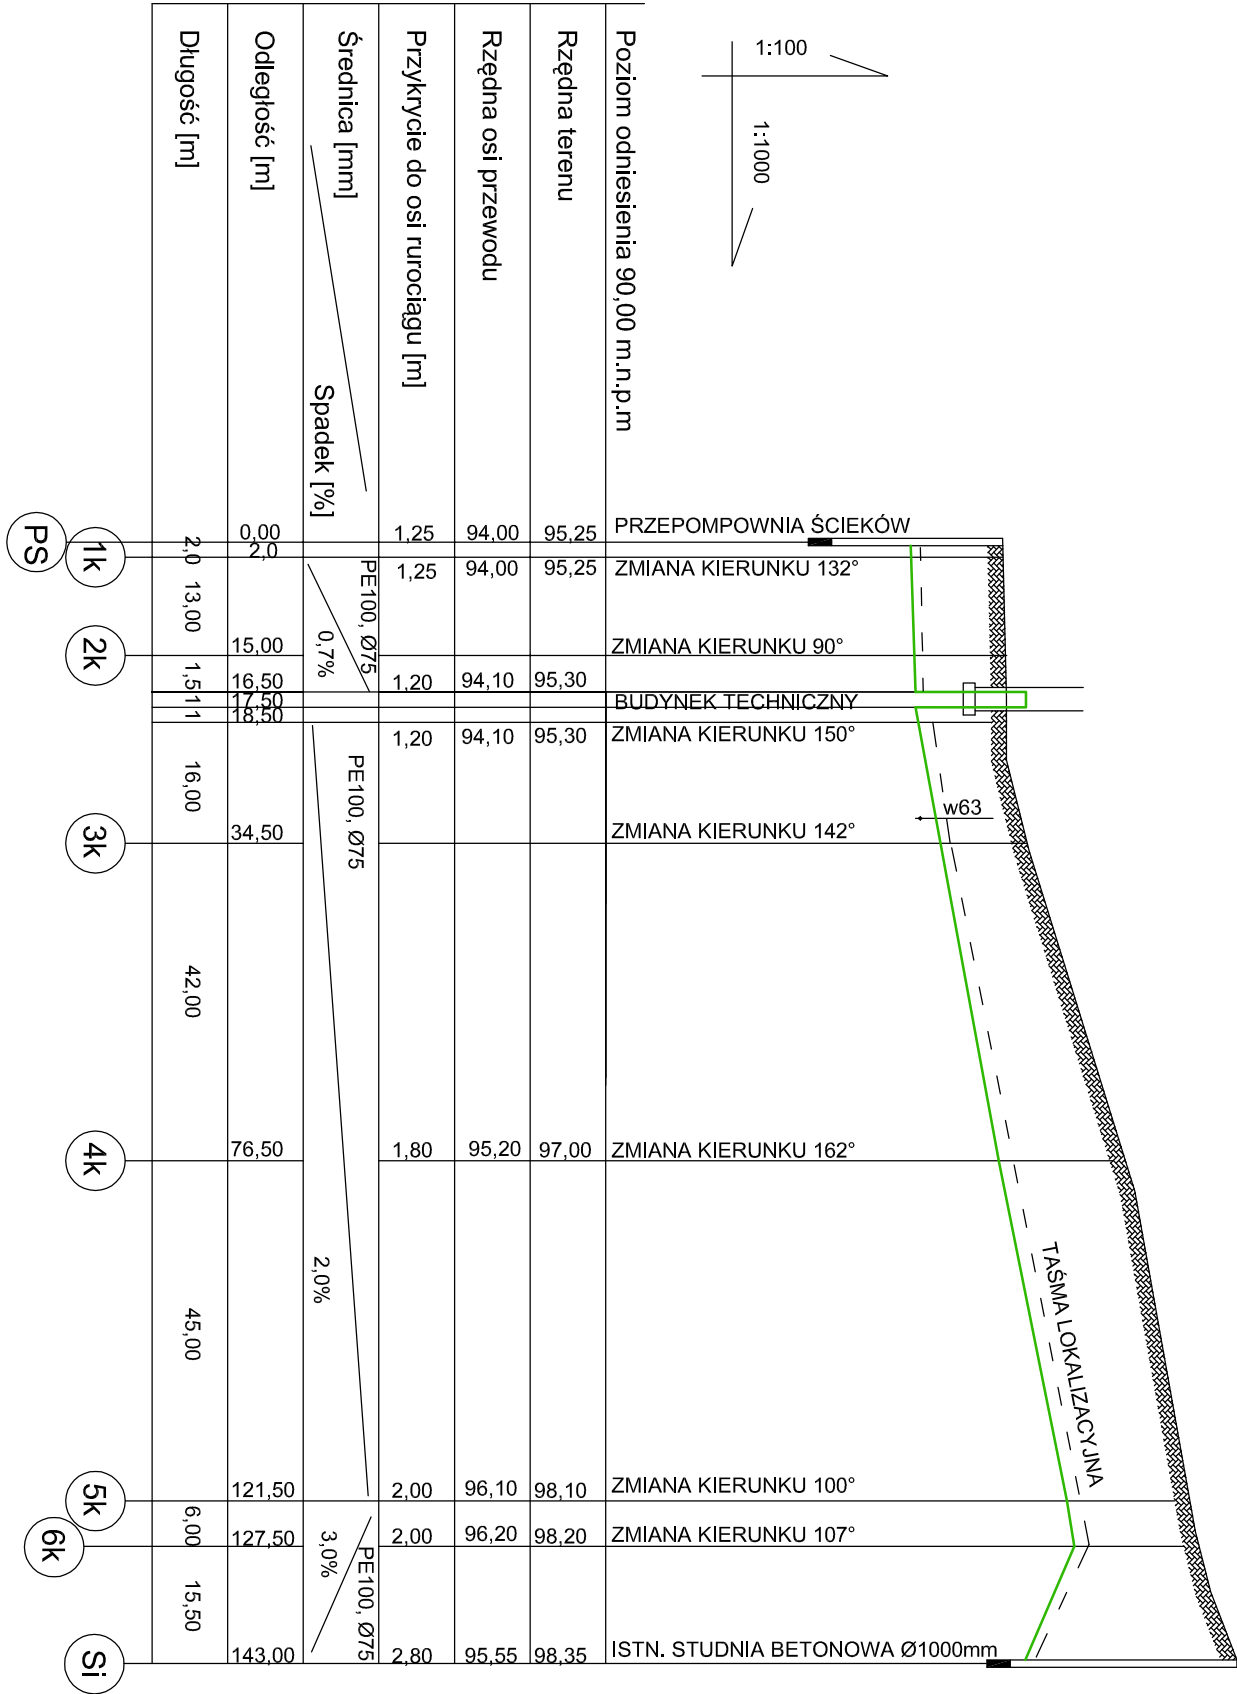



UL. ZACHODNIA



Poziom odniesienia 90,00 m.n.p.m				PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW			
Rzędna terenu	Rzędna osi przewodu	Przykrycie do osi rurociągu [m]	Średnica [mm]	Spadek [%]	Odległość [m]	Długość [m]	1k
							2k
95,25	95,25	1,25	PE100, Ø75	0,7%	0,00	2,0	3k
							4k
94,00	94,00	1,25	PE100, Ø75	0,7%	15,00	16,50	5k
							6k
94,10	94,10	1,20	PE100, Ø75	0,7%	16,50	17,50	Si
94,10	94,10	1,20	PE100, Ø75	0,7%	18,50	19,50	
94,10	94,10	1,20	PE100, Ø75	0,7%	16,00	34,50	
95,20	95,20	1,80	PE100, Ø75	2,0%	76,50	42,00	
97,00	97,00	2,00	PE100, Ø75	2,0%	45,00	121,50	
98,10	98,10	2,00	PE100, Ø75	3,0%	127,50	6,00	
98,20	98,20	2,00	PE100, Ø75	3,0%	143,00	15,50	
95,55	95,55	2,80	PE100, Ø75	3,0%			

UWAGA:

- Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE100, Ø75
- Rurociąg ułożyć na podsypce płaskowej gr. 15 cm.;
- Na całej długości wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych;
- Wskaźnik zagęszczenia $\alpha=0,98$ (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami $\alpha=1,0$;
- W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy próbne;
- W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, kolidujący przewód należy przemieścić.



JM SANTECH os. B. Śmiałego 26/17, Poznań		JM SANTECH Julia Wiśniewska	
INWESTOR: TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O. UL. ZACHODNIA 4, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE		NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ujęcia wody solankowej ul. Zachodnia, Tarnowo Podgórne gm. Tarnowo Podgórne	
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL RUROCIĄG TŁOCZNY Ks		TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL RUROCIĄG TŁOCZNY Ks	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MIKOŁAJ ROSIEJAŁ upr. bud. WKP/0162/PWOS/03		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MIKOŁAJ ROSIEJAŁ upr. bud. WKP/0162/PWOS/03	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JULIA WIŚNIEWSKA upr. bud. WKP/0362/PWOS/09		SPRAWDZIŁ: mgr inż. JULIA WIŚNIEWSKA upr. bud. WKP/0362/PWOS/09	
BRANŻA: SANITARNA		BRANŻA: SANITARNA	
PROJEKT BUDOWLANY		PROJEKT BUDOWLANY	
DZ. NR 80/20, 80/22, 80/23, 80/3, 80/5, 81/5, 81/7, 81/2, 81/9, 82/1, 81/12		DZ. NR 80/20, 80/22, 80/23, 80/3, 80/5, 81/5, 81/7, 81/2, 81/9, 82/1, 81/12	